

INFORME DE ANÁLISIS

Nº DE ANÁLISIS: **2309853**

SOLICITANTE: Ayuntamiento de Felanitx
Pza Constitucion,1
07200, Felanitx
Balears. España
971 58 00 51

Fecha de inicio de análisis: 12/09/2023
Fecha de fin de análisis: 21/09/2023
Fecha de emisión del informe: 21/09/2023

DATOS MUESTRA

Fecha de recogida: 11/09/2023

Fecha de recepción: 11/09/2023

Lugar de recogida: Felanitx

Descripción: Muestra de agua de depósito Sa Torre. Datos de la recogida: cloro libre = 0,52 ppm; temperatura = 20,1°C; recogida en bote estéril.

RESULTADOS

Parámetro	Valor del análisis	Uds.	Valor paramétrico	Método de ensayo
Olor	1	Índice dilución	3	PE000030
Color	<5	mg/L Pt-Co	15	PE000032
Sabor	1	Índice dilución	3	PE000031
Turbidez	0,4	UNF	0,8	PE000011
pH	7,5	Unidades de pH	6,5 - 9,5	PE000012
Conductividad	889	µS/cm a 20 °C	2500	PE000013
Amonio	<0,05	mg/L	0,50	PE000010
Nitrato	33	mg/L	50	PE000193
Cloro libre residual	0,5	mg/L	1,0	PE000195
Recuento de colonias a 22°C	Ausencia	ufc/1 mL	100	PE000035
Bacterias coliformes	Ausencia	ufc/100 mL	Ausencia	PE000051
<i>Escherichia coli</i>	Ausencia	ufc/100mL	Ausencia	PE000051
<i>Clostridium perfringens (incluidas esporas)</i>	Ausencia	ufc/100 mL	Ausencia	PE000079
Enterococos	Ausencia	ufc/100 mL	Ausencia	PE000056

Base de la catalogación:

Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro. Decreto 53/2012 sobre vigilancia sanitaria de las aguas de consumo humano de las Illes Balears.


Los parámetros analizados que se han realizado en laboratorio externo están marcados con *. Los ensayos y actividades marcados con ** están acreditados por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).

Dictamen: Conforme

LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS

Los valores de los parámetros fuera de la normativa aparecen resaltados.

Observaciones:

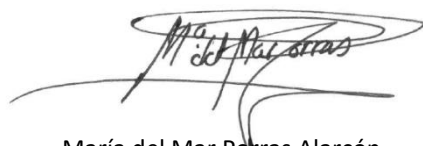

María del Mar Porrás Alarcón
Directora Técnica



Mario Grau Blasco
Técnico Analista